



Váš dopis č.j.: elektronické podání
Ze dne: 10.10.2024
Číslo jednací: 240435
Vyřizuje: Ing. Šárka Kerclová
Tel.: +420 739 067 476
E-mail: vodohospodar@vakrk.cz
Datum: 23.10.2024

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Jižní, 870/2
500 03 Hradec Králové

Název stavby: Výměna a zateplení obvodového pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou
Katastr/Parcely: Rychnov nad Kněžnou: 70/3, 70/4, 70/6, 77/1, 78/1, 80/1, 80/4, 80/5, 80/6, 80/8, 80/9, 3002/1, 3004/1, 3004/2, 3005/1, 3009/1
Investor/adresa: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova, 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Účel vyjádření: 2. povolení stavby (územní řízení, stavební řízení)
Druh stavby: 5. rodinný dům, budovy
Platnost vyjádření: 22.10.2025

V zájmovém území provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu společnost Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. Přímou ve vyznačeném zájmovém území se nachází sítě vodovodu nebo kanalizace v naší správě.

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci mohou být přípojky zakresleny, ale jejich zakreslení nemusí být přesné ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Stavba nemovitosti č. 1492 je na vodovod i kanalizaci pro veřejnou potřebu napojena prostřednictvím stávajících vedení vodovodní a kanalizační přípojky.

S předloženým návrhem stavby souhlasíme při respektování níže uvedených podmínek:

V případě provádění zemních prací v blízkosti vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu budou respektována ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb.

Na kanalizačních přípojkách nebude osazeno žádné čistící zařízení (ani septik). Dotčené území je kanalizací napojeno na centrální ČOV.

Upozorňujeme, že případné napojení objektů na kanalizaci je prostřednictvím kanalizační přípojky, na které je osazen biologický septik, je v rozporu s kanalizačním řádem. Doporučujeme proto, aby byl případný stávající biologický septik zrušen.


V ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace nebudou skladovány žádné materiály. Případné zřízení stavení, parkování stavebních strojů apod. bude realizováno mimo toto ochranné pásmo.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Toto vyjádření má platnost 1 rok a je platné pouze pro předmětný projekt v zájmovém území vyznačeném v přiložené situaci.

Ing. Šárka Kerclová
vodohospodář

Přílohy: Situace a orientační zakres s vyznačením provozovaných vodohospodářských sítí

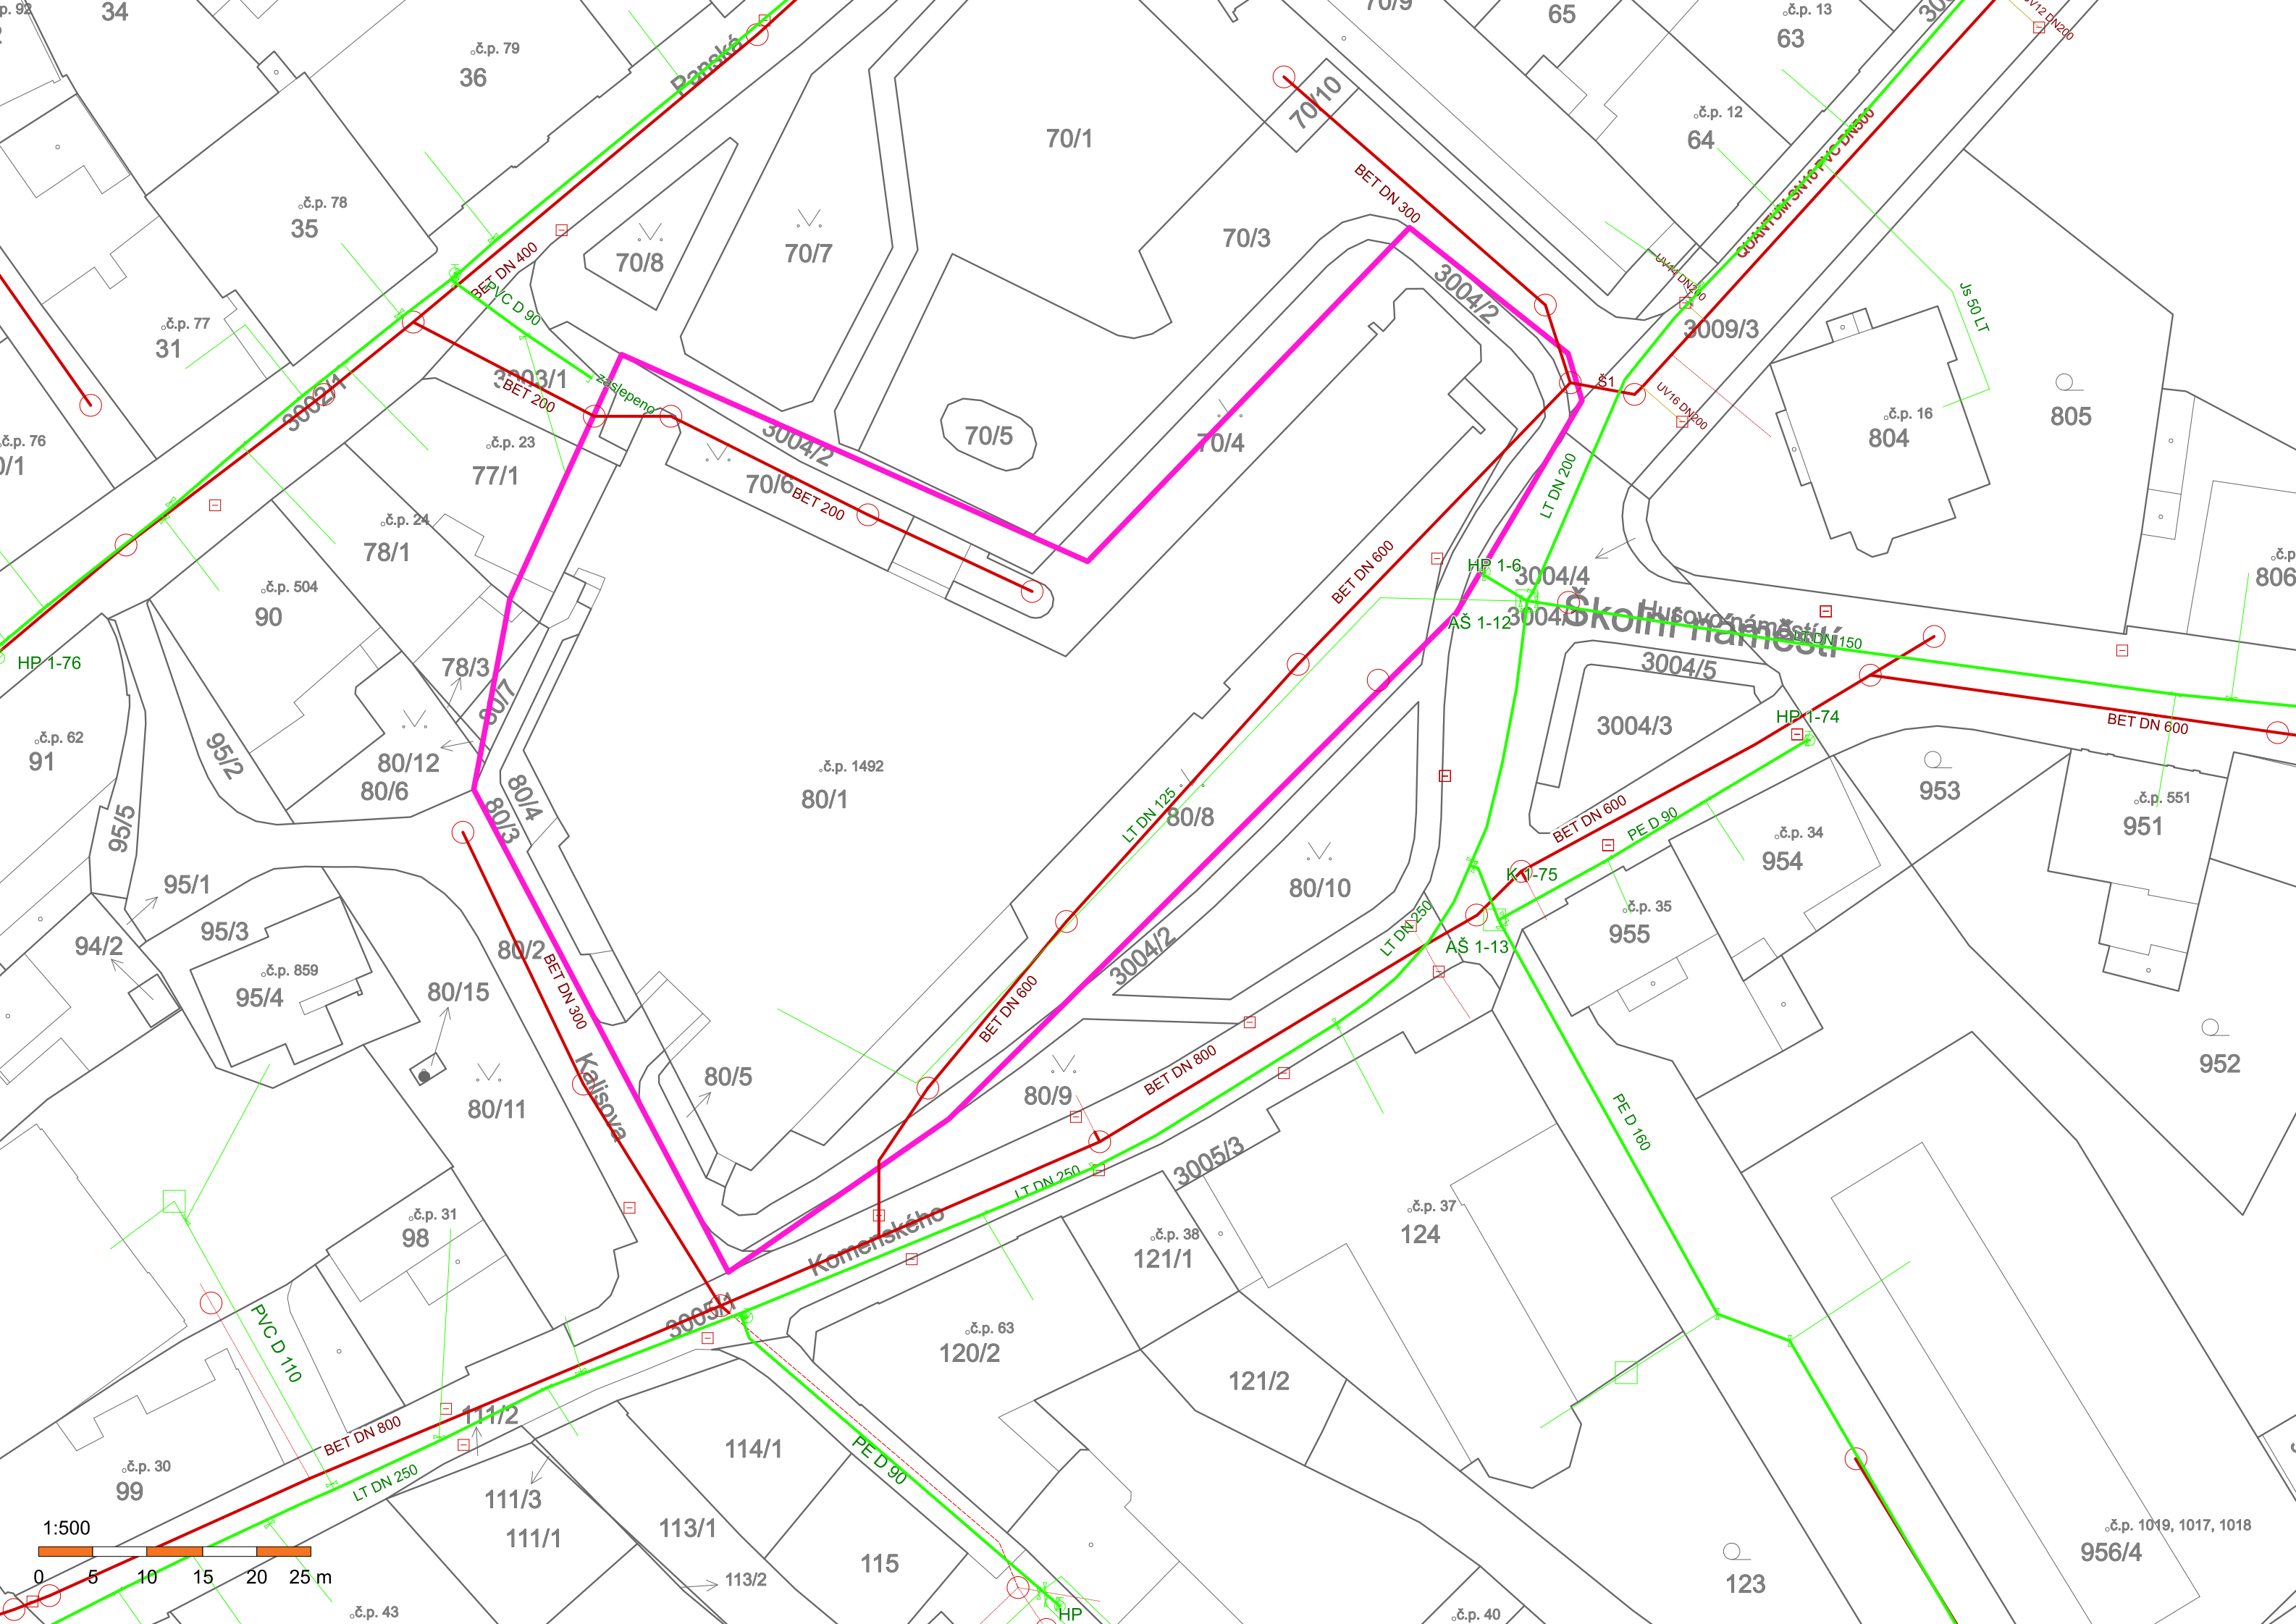

vysvětlivky:

	zájmové území
	trasa vodovodu
	trasa vodovodní přípojky
	trasa jednotné kanalizace
	trasa jednotné kanalizační přípojky
	trasa splaškové kanalizace
	trasa splaškové kanalizační přípojky
	trasa cizí kanalizace (neprovozuje VAK RK)
	trasa dešťové kanalizace (neprovozuje VAK RK)