
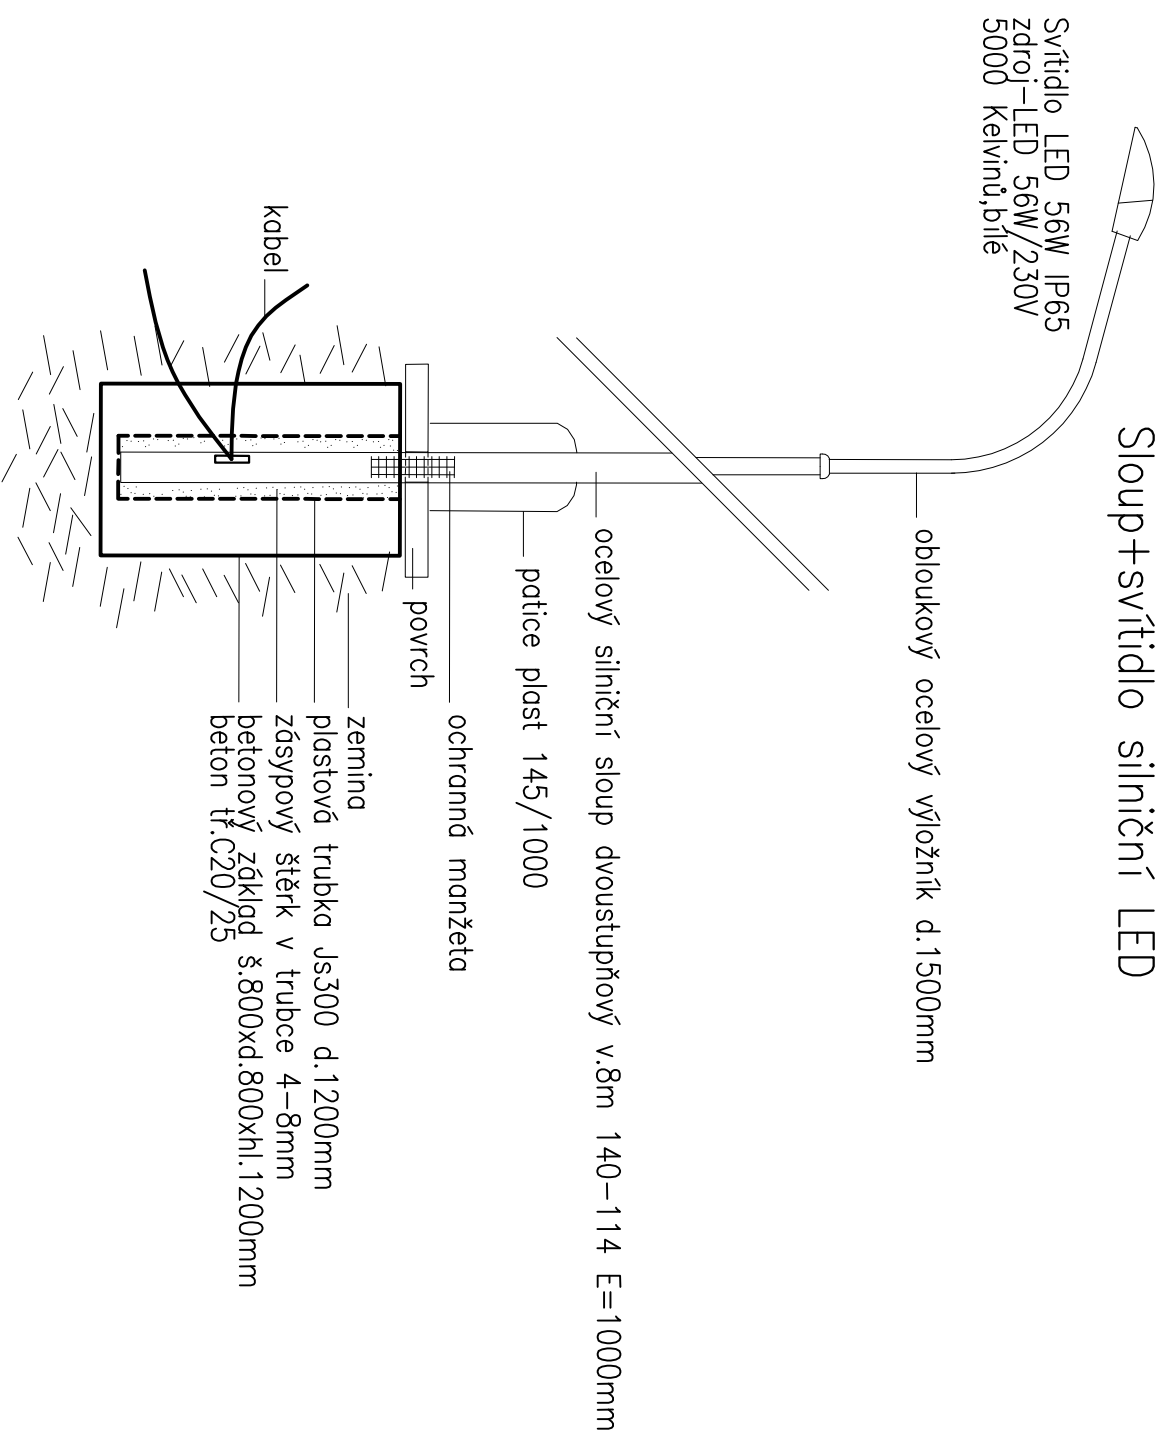


Schema rozvodu(jištění) osvětlení,ochraného pospojování, dle ČSN 332000

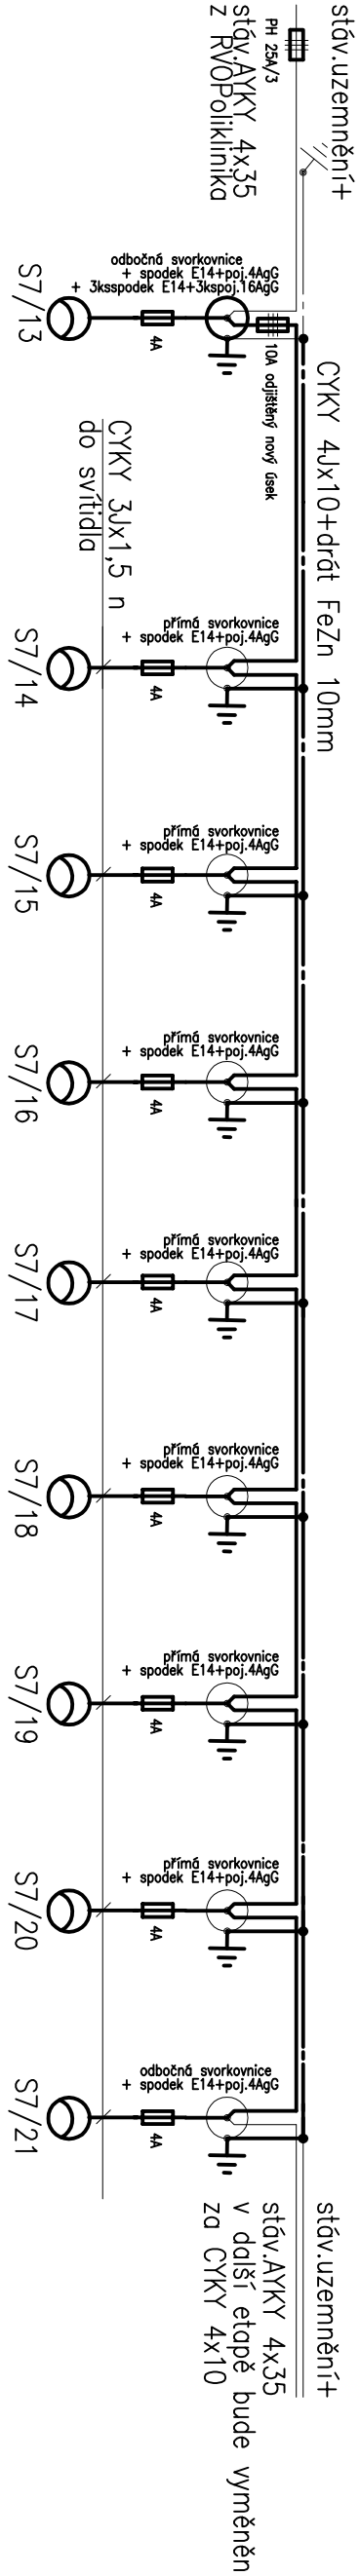

V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jsou typy výrobků a materiálů uvedené v projektové dokumentaci pouze zadáním standardu kvality pro daný účel použití, v souladu s tímto zákonem je možné použít i výrobek stejných vlastností

3PEN AC 50Hz 400V/TN-C 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S
Ochrana automatickým odpojením od zdroje

Vypracoval:	PAVEL BARTOŇ	JDS projekt, s.r.o. Džbánov 22, 566 01 Výsoké Mýto IČO: 288 03 736
Technická kontrola:	Jana Procházková Ph.D.	
Zodpovědný projektant:	Jan Dominik Suchánek, DiS.	
Region: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Okres: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	
Investor: MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	Obec: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	
Akce:	VÝSTAVBA VODOVODU, KANALIZACE A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI NA SÁDKÁCH, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	
Obsah:	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, INSTALAČNÍ SCHEMA	
	Stupeň:	DUR+DSP
	Zak. č.:	180-16-3
	Arch. č.:	180-16
	Datum:	11/2016
Formát:	A3	
Měřítko.:	Číslo příl. výkresu:	
	Kódy: m	D.5.3