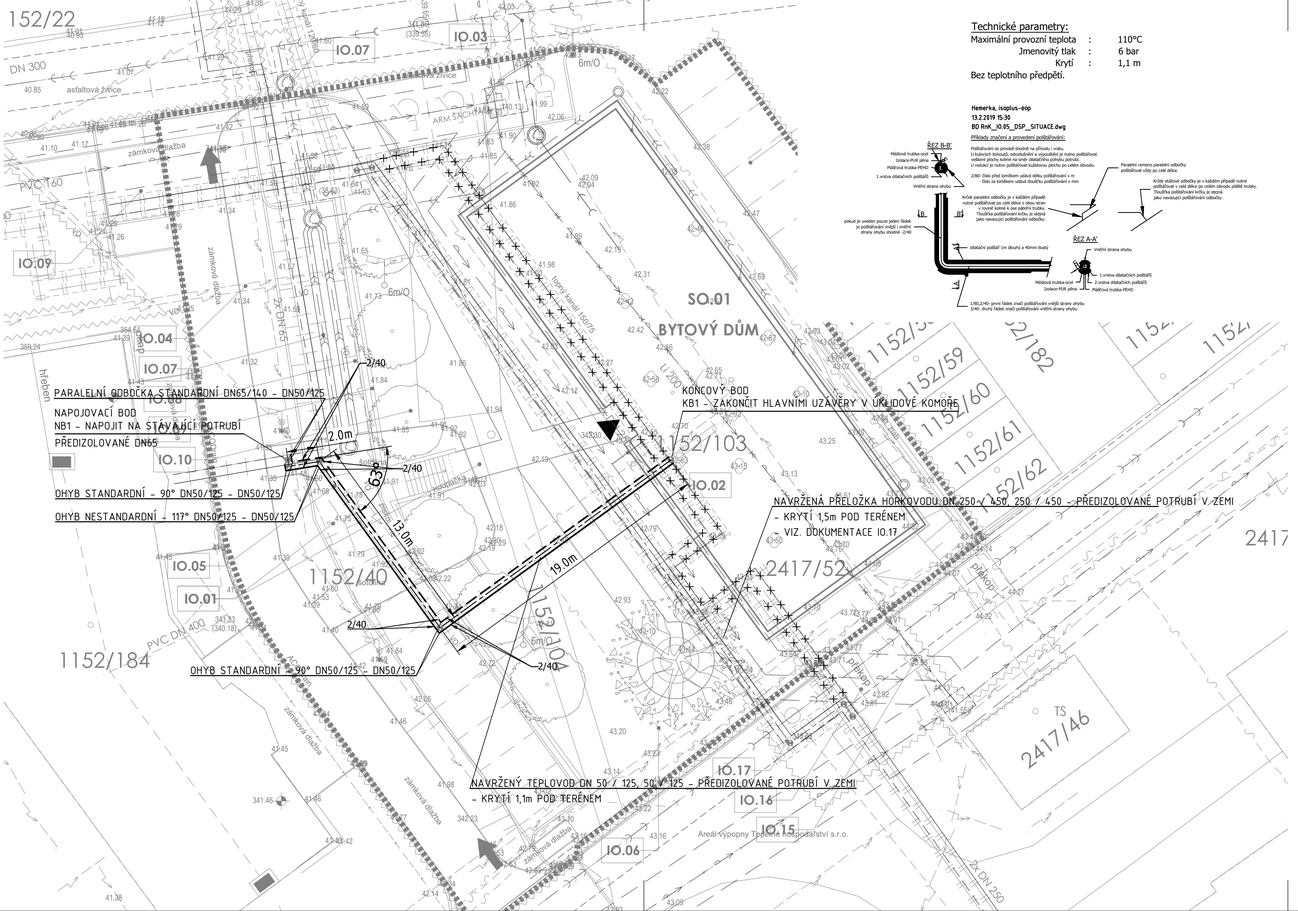

Technické parametry:

Maximální provozní teplota	:	110°C
Jmenovitý tlak	:	6 bar
Krytí	:	1,1 m

Bez teplotního předpětí.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÍ DN 50

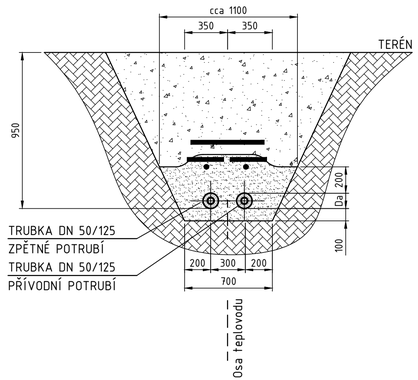

LEGENDA

- PŮVODNÍ ZEMINA
- JEMNÝ NÁSYP (ZRNITOST DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ)
- VYKOPANÁ ZEMINA – HUTNIT PO VRSTVÁCH
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉ FÓLIE: NAD KABELY ORANŽOVÁ; NAD POTRUBÍ ZELENÁ
POTRUBÍ SE UKLÁDÁ DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ
NÁSYP JE TŘEBA ŘÁDNĚ HUTNIT
DNO POTRUBÍ JE ULOŽENO min. 100 mm NA PÍSKOVÉM PODSYPU

- TRUBKA KOPOFLEX 50 PRO KOMUNIKAČNÍ KABEL TCEKPFLE 3x4x0,8
- TRUBKA KOPOFLEX 50 PRO SILOVÝ KABEL JYSTY 2x2x0,8

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

LEGENDA:

NAVRŽENÉ SÍTĚ:

- TEPLOVOD / HORKOVOD - PŘÍVOD
- TEPLOVOD / HORKOVOD - ZPÁTEČKA
- OSA - STŘED VÝKOPU

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- VODOVODNÍ ŘAD
- KANALIZAČNÍ STOKA DEŠŤOVÁ
- KANALIZAČNÍ STOKA SPLAŠKOVÁ
- KANALIZAČNÍ STOKA JEDNOTNÁ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VEDENÍ NN ELEKTRO
- STL PLYNOVOD
- NTL PLYNOVOD

UPOZORNĚNÍ :
- PRŮBĚH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ.
- PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY SÍTÍ JE NUTNÉ JE NUTNÉ POŽÁDAT JEJICH SPRÁVCE O VYTÝČENÍ.

±0.000 =+343,20 BpV.

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

název projektu	**BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ**
stupeň: DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	místo stavby: p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104 k.ú. Rychnov nad Kněžnou
stavebník	generální projektant
Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou	**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.** Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice
autorizace	projektant části **TZB ONDŘEJ ZIKÁN** **PROJEKTANT V OBORU TZB** **E. ondrejzikan@seznam.cz** **T. 608 816 937** Ondřej Zikán Žahrazní 194, 503 41 Hradec Králové ČKAIT 0602364 v oboru vytápění a vzduchotechnika
část: IO.05	PŘÍPOJKA TEPLOVODU
výkres	SITUACE KLADEČSKÁ
datum zhotovení: 04/2019	měřítko: 1:200
číslo výkresu: **IO.05 03**	paré
datum revize: -	číslo revize: -