


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO PÍSKOVÉHO LOŽE

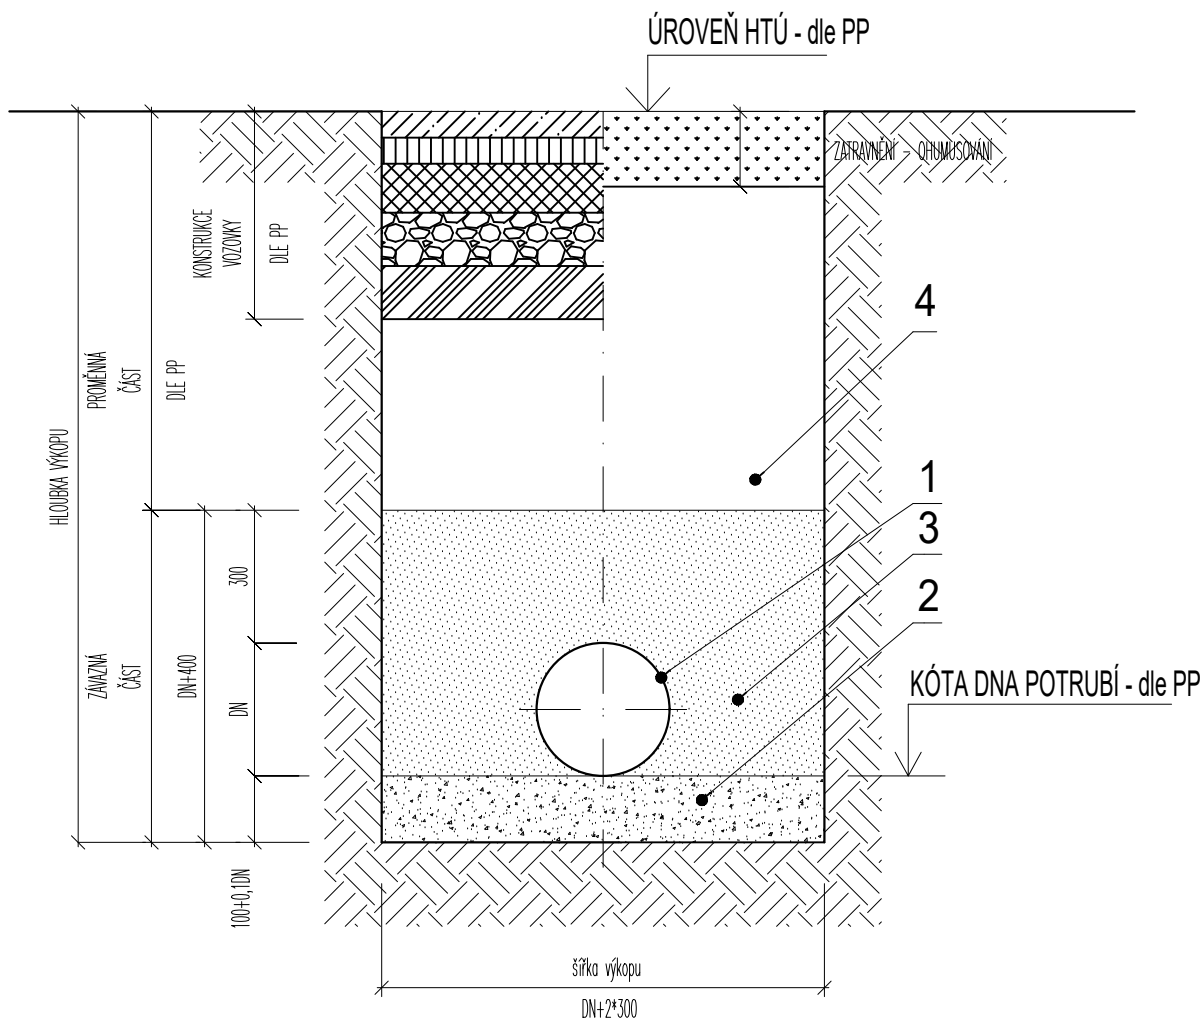

DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA

MATERIÁL POTRUBÍ : PVC SN 12



LEGENDA:

- 1. POTRUBÍ
- 2. PÍSKOVÉ LOŽE ( H = 100 + 0,1\*DN mm )
- 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm ( Hmin=300 mm)
- 4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ

název projektu		BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ	
stupeň	DPS	místo stavby	p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104 k.ú. Rychnov nad Kněžnou
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		generální projektant	
stavebník		 <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice	
Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou			
autorizace	projektant části Ing. Karel Dovrtěl Brněnská 700/25 500 06 Hradec Králové  <b>K. PROJEKT</b> Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T. 731 111 627, E. kd.projekt@gmail.cz autor návrhu/hlavní inženýr projektu Ing. arch. Jakub Chobotský Holubova 697, 500 09 Hradec Králové ČKA 04501 v oboru architektura		
část			
IO.07 VNĚJŠÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (VČETNĚ AKUMULACE)			
výkres			
ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ KANALIZACE			
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2019	1:100	KD.07	
datum revize	číslo revize		
-	-		