


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO PÍSKOVÉHO LOŽE

DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA

MATERIÁL POTRUBÍ : PVC SN 8

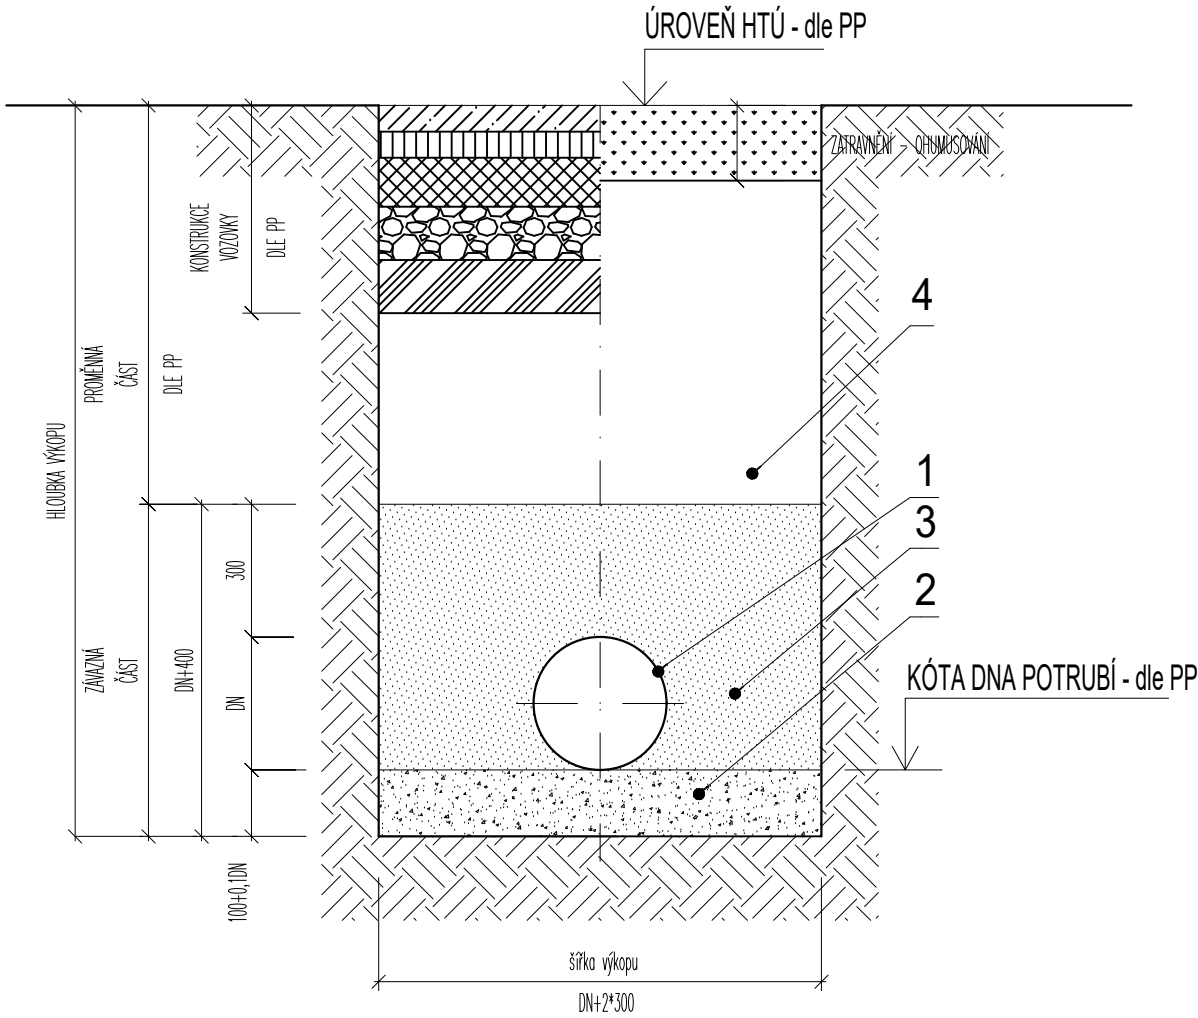

LEGENDA:

- 1. POTRUBÍ
- 2. PÍSKOVÉ LOŽE (H = 100 + 0,1*DN mm)
- 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm (Hmin=300 mm)
- 4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ

| | | | |
|---|---|---|---|
| název projektu | | BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ | |
| stupeň | DPS | místo stavby | p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104 k.ú. Rychnov nad Kněžnou |
| DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | | | |
| stavebník | generální projektant | | |
|  | |  | |
| Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou | | ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice | |
| autorizace | projektant části Ing. Karel Dovrtěl Brněnská 700/25 500 06 Hradec Králové  Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T. 731 111 627, E. kd.projekt@gmail.cz autor návrhu/hlavní inženýr projektu Ing. arch. Jakub Chobotský Holubova 697, 500 09 Hradec Králové ČKA 04501 v oboru architektura | | |
| část | IO.03 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | | |
| výkres | ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ KANALIZACE | | |
| datum zhotovení | měřítko | číslo výkresu | paré |
| 04/2019 | 1:100 | KS.05 | |
| datum revize | číslo revize | | |
| - | - | | |