LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	POPIS MÍSTNOSTÍ	PLOCHA m2
03	FILTRY	47,52
05	VSTUPNÍ PODESTA	19,88
06	PODESTA – STROJOVNA	2 x 3,0
07	SCHODIŠTĚ – FILTRY	5,4
08	SCHODIŠTĚ I – STROJOVNA	5,1
09	SCHODIŠTĚ II – STROJOVNA	2 x 0,8
001	STROJOVNA	57,6
002	ARM.PROSTOR FILTRŮ	98,28
003	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ	4,86
004	KALOVÁ JÍMKA	20,25

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

PŮDORYS 1.PP

ZÁKRYTOVÁ DESKA M 1:25
+ UMÍSTĚNÍ ČERPADEL

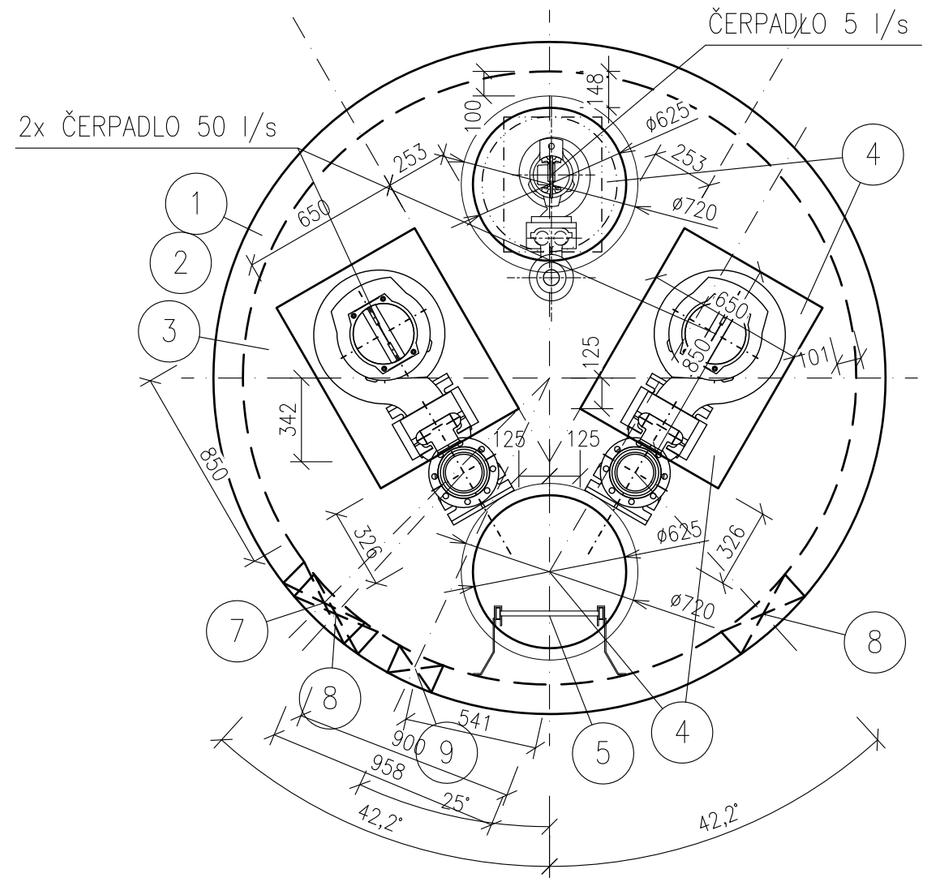

LEGENDA ÚPRAV:

I – JÁDROVÝ VÝVRT V BETONOVÉ ZDI ø 350 mm, OSA +2,400 m
– PŘELOŽENÍ ROZVODU OSVĚTLENÍ ELEKTRO – VIZ. ČÁST ELEKTRO
II – JÁDROVÝ VÝVRT V OBVODOVÉ BETONOVÉ ZDI ø 450 mm, OSA –1,425 mm
– PROSTUP PRO TRUBKU ODKANALIZOVÁNÍ, 2x TĚSNĚNÍ TAYLOR – SEAL
III – PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA ZE DVOU ČÁSTÍ , VNITŘNÍHO PRŮMĚRU 2,5 m, VNĚJŠÍHO 2,75 m
– VNĚJŠÍ VÝŠKA ŠACHTY 4,6 m, ATYPICKÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA SE ČTYŘMI OTVORY 2x KRUHOVÝ, 2x OBDÉLNÍKOVÝ PROSTUP
– ŠACHTA VYBAVENA VNITŘNÍM ŽEBŘÍKEM S VÝSUVNÝM MADLEM, 3x ČERPADLY
– V NÁDRŽI 4x PROSTUP PRO ODKANALIZOVÁNÍ A VÝTLAKY, TĚSNĚNO ŘETĚZOVÝM TĚSNĚNÍM
– ŠACHTA OSAZENA NA PODKLADNÍ BETON A PÍSKOVÉ LOŽE
– VÝKOP PRO ŠACHTU PAŽEN – VODOROVNĚ I 260 mm, SVISLE I 120 mm

LEGENDA

1 – BETONOVÁ NADRŽ SE DNEM VNĚJŠÍ ø 2,74 m, VNĚJŠÍ VÝŠKA 2,8 m – 1 ks
2 – BETONOVÁ NADRŽ BEZ DNA VNĚJŠÍ ø 2,74 m, VNĚJŠÍ VÝŠKA 1,8 m – 1 ks
3 – BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA VNĚJŠÍ ø 2,74 m – 1 ks
4 – 2x KRUHOVÝ POKLOP 600 mm, 2x POKLOP 650x850 mm
5 – NEREZOVÝ ŽEBŘÍK – délka 4,2 m, ŠÍŘKA 0.5 m S VÝSUVNÝM MADLEM
6 – DOBETONOVÁNÍ DNA – BETON C16/20
7 – PROSTUP PRO NÁTOKOVÉ POTRUBÍ DN 300 + TĚSNĚNÍ PRYŽOVÝMI SEGMENTY STAŽENÝMI NEREZOVÝMI DESKAMI – 1 ks
8 – PROSTUP PRO VÝTLAČNÉ POTRUBÍ NEREZ DN 200 + TĚSNĚNÍ PRYŽOVÝMI SEGMENTY STAŽENÝMI NEREZOVÝMI DESKAMI – 2 ks
9 – PROSTUP PRO VÝTLAČNÉ POTRUBÍ NEREZ DN 100 + TĚSNĚNÍ PRYŽOVÝMI SEGMENTY STAŽENÝMI NEREZOVÝMI DESKAMI – 1 ks
10 – ZÁKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA – BETON C16/20, VYZTUŽENA KARI SÍTÍ 150/8 x 150/8 mm
11 – PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP – f. 0–4 mm
12 – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP – f. 4–16 mm

POZNÁMKA

PROSTUP PRO CHRÁNIČKU K EL. KABELU K ČERPADLŮM BUDE ODVRTÁN PŘI OSAZENÍ ČERPACÍ ŠACHTY
V PŘÍPADĚ ZASTIŽENÍ HPV VE VYŠŠÍ ÚROVNI VÝKOPU BUDE NÁDRŽ PŘEPOČÍTÁNA NA VZTLAK
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU MÁLO ÚNOSNÝCH A SILNĚ STLAČITELNÝCH ZEMIN VE VÝKOPU BUDE ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE DOPLNĚNO O POLŠTÁŘ Z DRCENÉHO KAMENIVA tl. 200 OBALENÉHO SEPARAČNÍ GEOTEXTILIÍ

±0,000 = 298,80

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238/55, Hradec Králové, 500 03
tel. 495 715 426, 495 715 409, tel. + fax 495 715 496
e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DSP
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	01/2015
VYPRACOVAL:	VÁCLAV LÉDL, DiS.	Č. ZAKÁZKY:	252015
INVESTOR:	MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	MĚŘÍTKO:	1 : 100
AKCE:	Oprava akumulace vody u úpravny vody v Rychnově nad Kněžnou	FORMÁT:	6 x A4
OBJEKT:	IO 01 - Čerpací šachta	Č. VÝKRESU: D.2.02	Č. PARÉ:
VÝKRES:	Čerpací šachta Půdorys		