




## ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ POD KOMUNIKACÍ

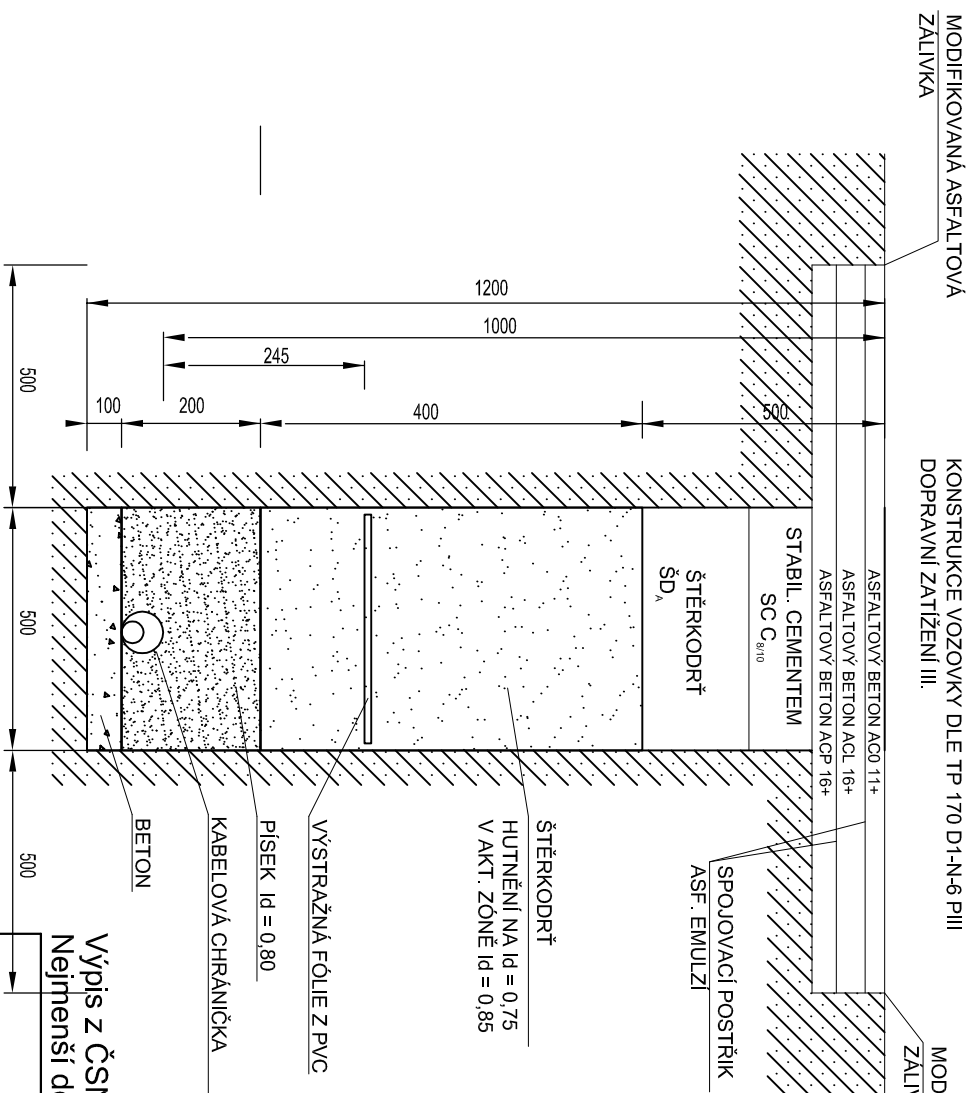

# ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ VE VOLNÉM TERÉNU

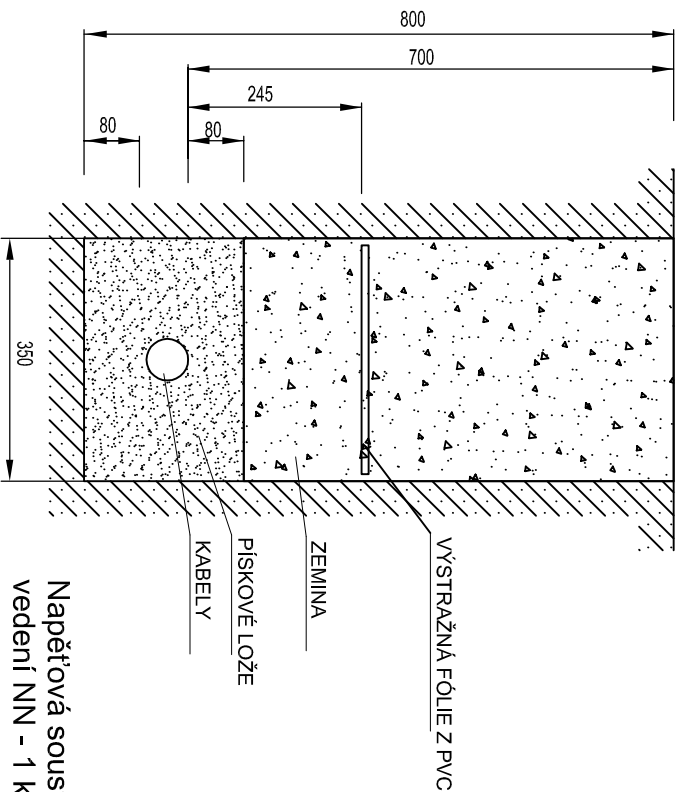

# ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ V CHODNÍKU

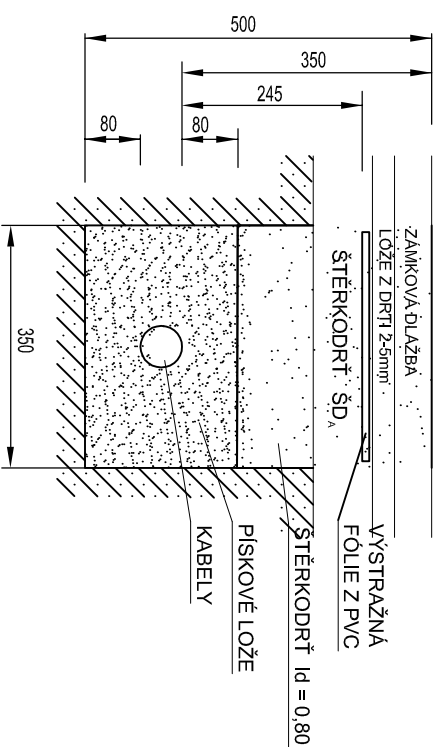

# ULOŽENÍ KABELOVÝCH VEDENÍ V ZEMI

DLE ČSN 73 60 05 - 06, ČSN 33 20 00 - 5 - 52 ed. 2

		Nejmenší krytí		
		chodník	vozovka	volný terén
Silové kabely	1 kV	35	100	35 ( 70 )
	10 kV	50	100	70
	35 kV	100	100	100

## Výpis z ČSN 73 60 05

Nejmenší dovolené vzdálenosti kabelů při souběhu podzemních sítí [ m ]

Silové kabely	Sdělovací kabely	Vodovod	Stoky, kanalizace	Teplovod	Plynovod	
					do 0,005 MPa	do 0,3 MPa
1 kV	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,6
10 kV	0,8	0,4	0,5	0,7	0,4	0,6
35 kV	0,8	0,4	0,5	1,0	0,4	0,6

Nejmenší dovolené vzdálenosti kabelů při křížení podzemních sítí [m]

Silové kabely	Sdělovací kabely	Vodovod	Stoky, kanalizace	Teplovod	Plynovod	
					do 0,005 MPa	do 0,3 MPa
1 kV	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1
10 kV	0,8	0,4	0,3	0,5	0,1	0,2
35 kV	0,8	0,4	0,3	0,5	0,1	0,2

Kreslí:	
Zpracoval:	KUBIČKOVÁ
Zad. projektant:	Ing. Aleš SLOUP
Technická kontrola:	Ing. Zbyněk NEUDERT
Hlavní projektant:	Ing. Bohuslav SHEJBAL
Kraj: KRALOVÉHRADECKÝ	Okres: RYCHNOV N. KN.
Investor: MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	Obec: LIPOVKA
Akce:	MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ PŘES SILNICI I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - LIPOVKA
Objekt: SO 401 OSVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ	
Obsah:	ULOŽENÍ KABELOVÝCH VEDENÍ V ZEMI

Stupeň:	DSP+DPDS
Zak. č.:	3462-17-3
Arch. č.:	2889
Datum:	11/2017
Formát:	A4
Měř.:	Číslo příl. výřezu:
Kóty: m	C.2.3

**OPTIMA** spol. s r.o.  
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST  
Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 465 420 911  
e-mail: info@optima-vrn.cz