



ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
Z PEHD PE315x18,7, Z PEHD 280x16,6
TRAVNATÉM PÁSU

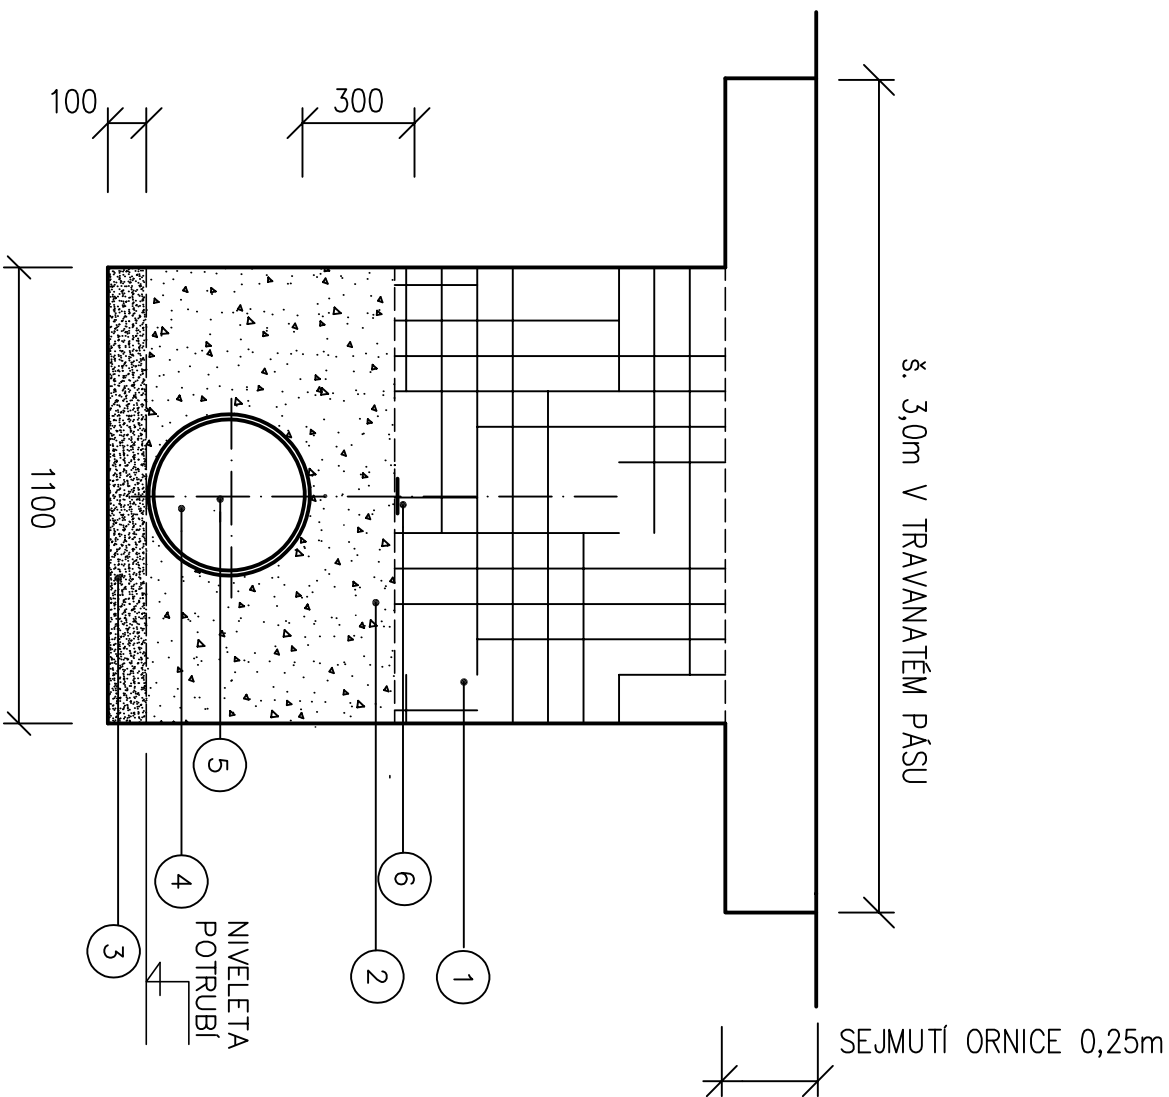

- ## LEGENDA:
- 1 – HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
 - 2 – HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP
DO VEL. ZRN 4mm
 - 3 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE
DO VEL. ZRN 4mm
 - 4 – LITINA, PE VODOVOD. POTRUBÍ – PN 10
 - 5 – VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 6mm2
 - 6 – VÝSTRAŽNÁ FOLIE

Ing. Pravec František		Ing. Kopecký Josef	Ing. Pravec František
Obec	Rychnov nad Kněžnou	Kraj	Královéhradecký
Investor	Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.		
REKONSTRUKCE VODOJEMU			
SIBIŘ - II. ETAPA			
ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ			
			
570 01, Litomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz			
Číslo zakázky	15032023		
Druh projektu	DPS		
Datum	01/2024		
Formát A4	2xA4		
Měřítko	Číslo přílohy		
1:20	D.8		