




KLADECÍ PLÁN – ŽLAB UV1A DL. 10,0m
M 1:200

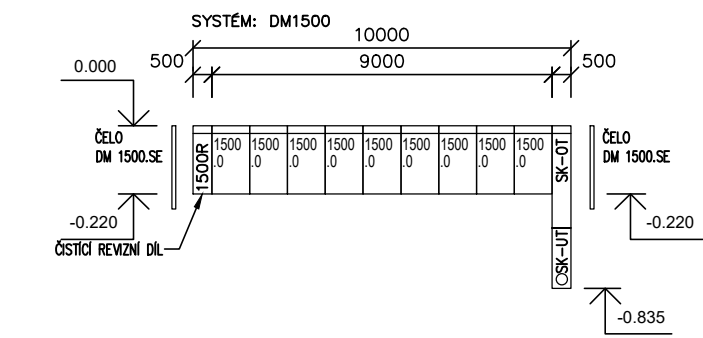


KLADECÍ PLÁN – ŽLAB UV2E DL. 3,0m
M 1:200

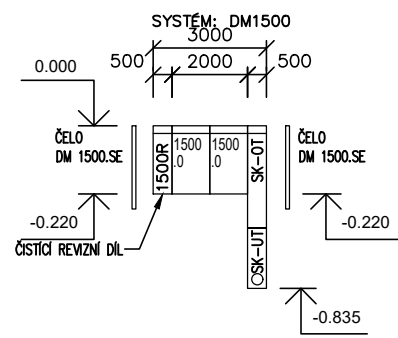

DETAIL BODOVÉHO ODVODNĚNÍ EN (CELKEM 7 ks – UV2A, UV3A, UV4A, UV5A, UV6A, UV1D, UV3E)
M 1:20

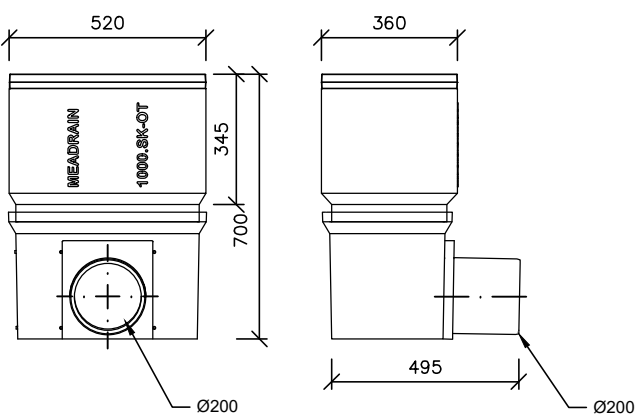

DETAIL ULOŽENÍ MONOLITICKÉHO ŽLABU TYPU DM
AŽ PRO UVAŽOVANÉ ZATÍŽENÍ D 400 kN
M 1:20

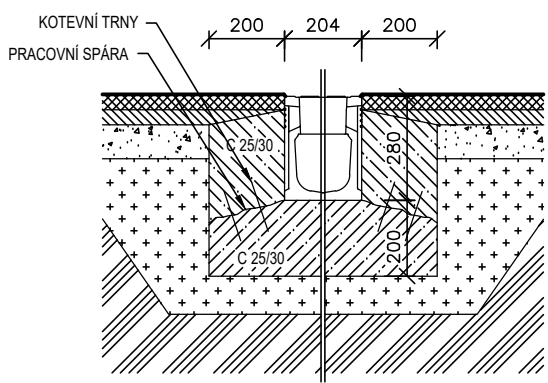

URČENO PRO PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ V OBLASTECH S INTENZIVNÍM DOPRAVNÍM PROVOZEM A VYSOKOU ZÁTĚŽÍ.
PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ V DYNAMICKY NAMÁHANÝCH OBLASTECH A KŘÍŽOVATKÁCH JE MOŽNÉ POUZE U NAŠICH SYSTÉMŮ
D1000, D2000, DM2000 a EN/ENS1000-4000 PO PORADĚ S NAŠIMI TECHNIKY.


MEADRAIN POLYMERBETONOVÉ ŽLABY

MAXIMÁLNÍ TŘÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU


ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN	F900 kN
MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)	80	100	150	200	200	250
MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)	80	100	150	200	200	250
KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEL)	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
MIN. PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	C12/15	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30	C30/37*

* KOTEVNÍ TRNY BUDOU SPECIFIKOVÁNY ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM


DETAIL ŽLABU DM 1500
M 1:20

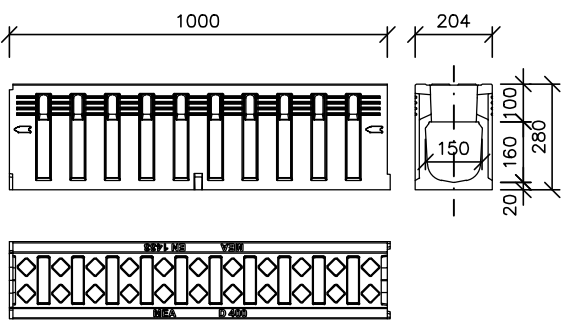

DETAIL REVIZNÍHO DÍLU ŽLABU DM 1500
M 1:20

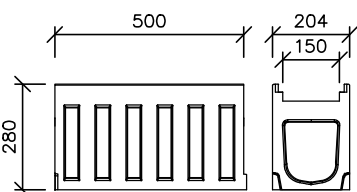

DETAIL VPUSTI DM 1500
M 1:20

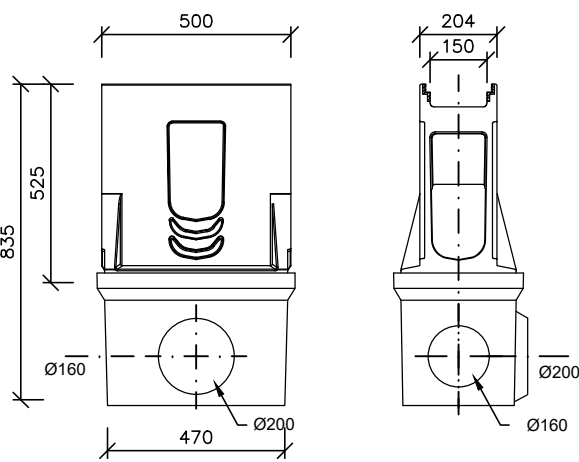

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

LUCIE BRANDOVÁ, DiS. ZÁBRODÍ 161 549 41 ZÁBRODÍ			Projektová činnost ve výstavbě tel.: + 420 777 306 986 e-mail: brandovalucie@seznam.cz IČO: 73845281			
PROJEKTANT		VYPRACOVAL		AUTORIZACE		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO A PODPIS
LUCIE BRANDOVÁ, DiS.		LUCIE BRANDOVÁ, DiS.		LUKÁŠ BRANDA, DiS.		
INVESTOR MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, HAVLÍČKOVA 136, 516 01						
AKCE Lidické náměstí v Rychnově nad Kněžnou D.2.2 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY						
VÝKRES PŘÍČNÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY						
ZAK. ČÍSLO 553/25	STUPEŇ PDPS	DATUM 03/2025	FORMÁT 4 x A4	MĚŘITKO SCHÉMA	Č. VÝKRESU D.2.2.15	