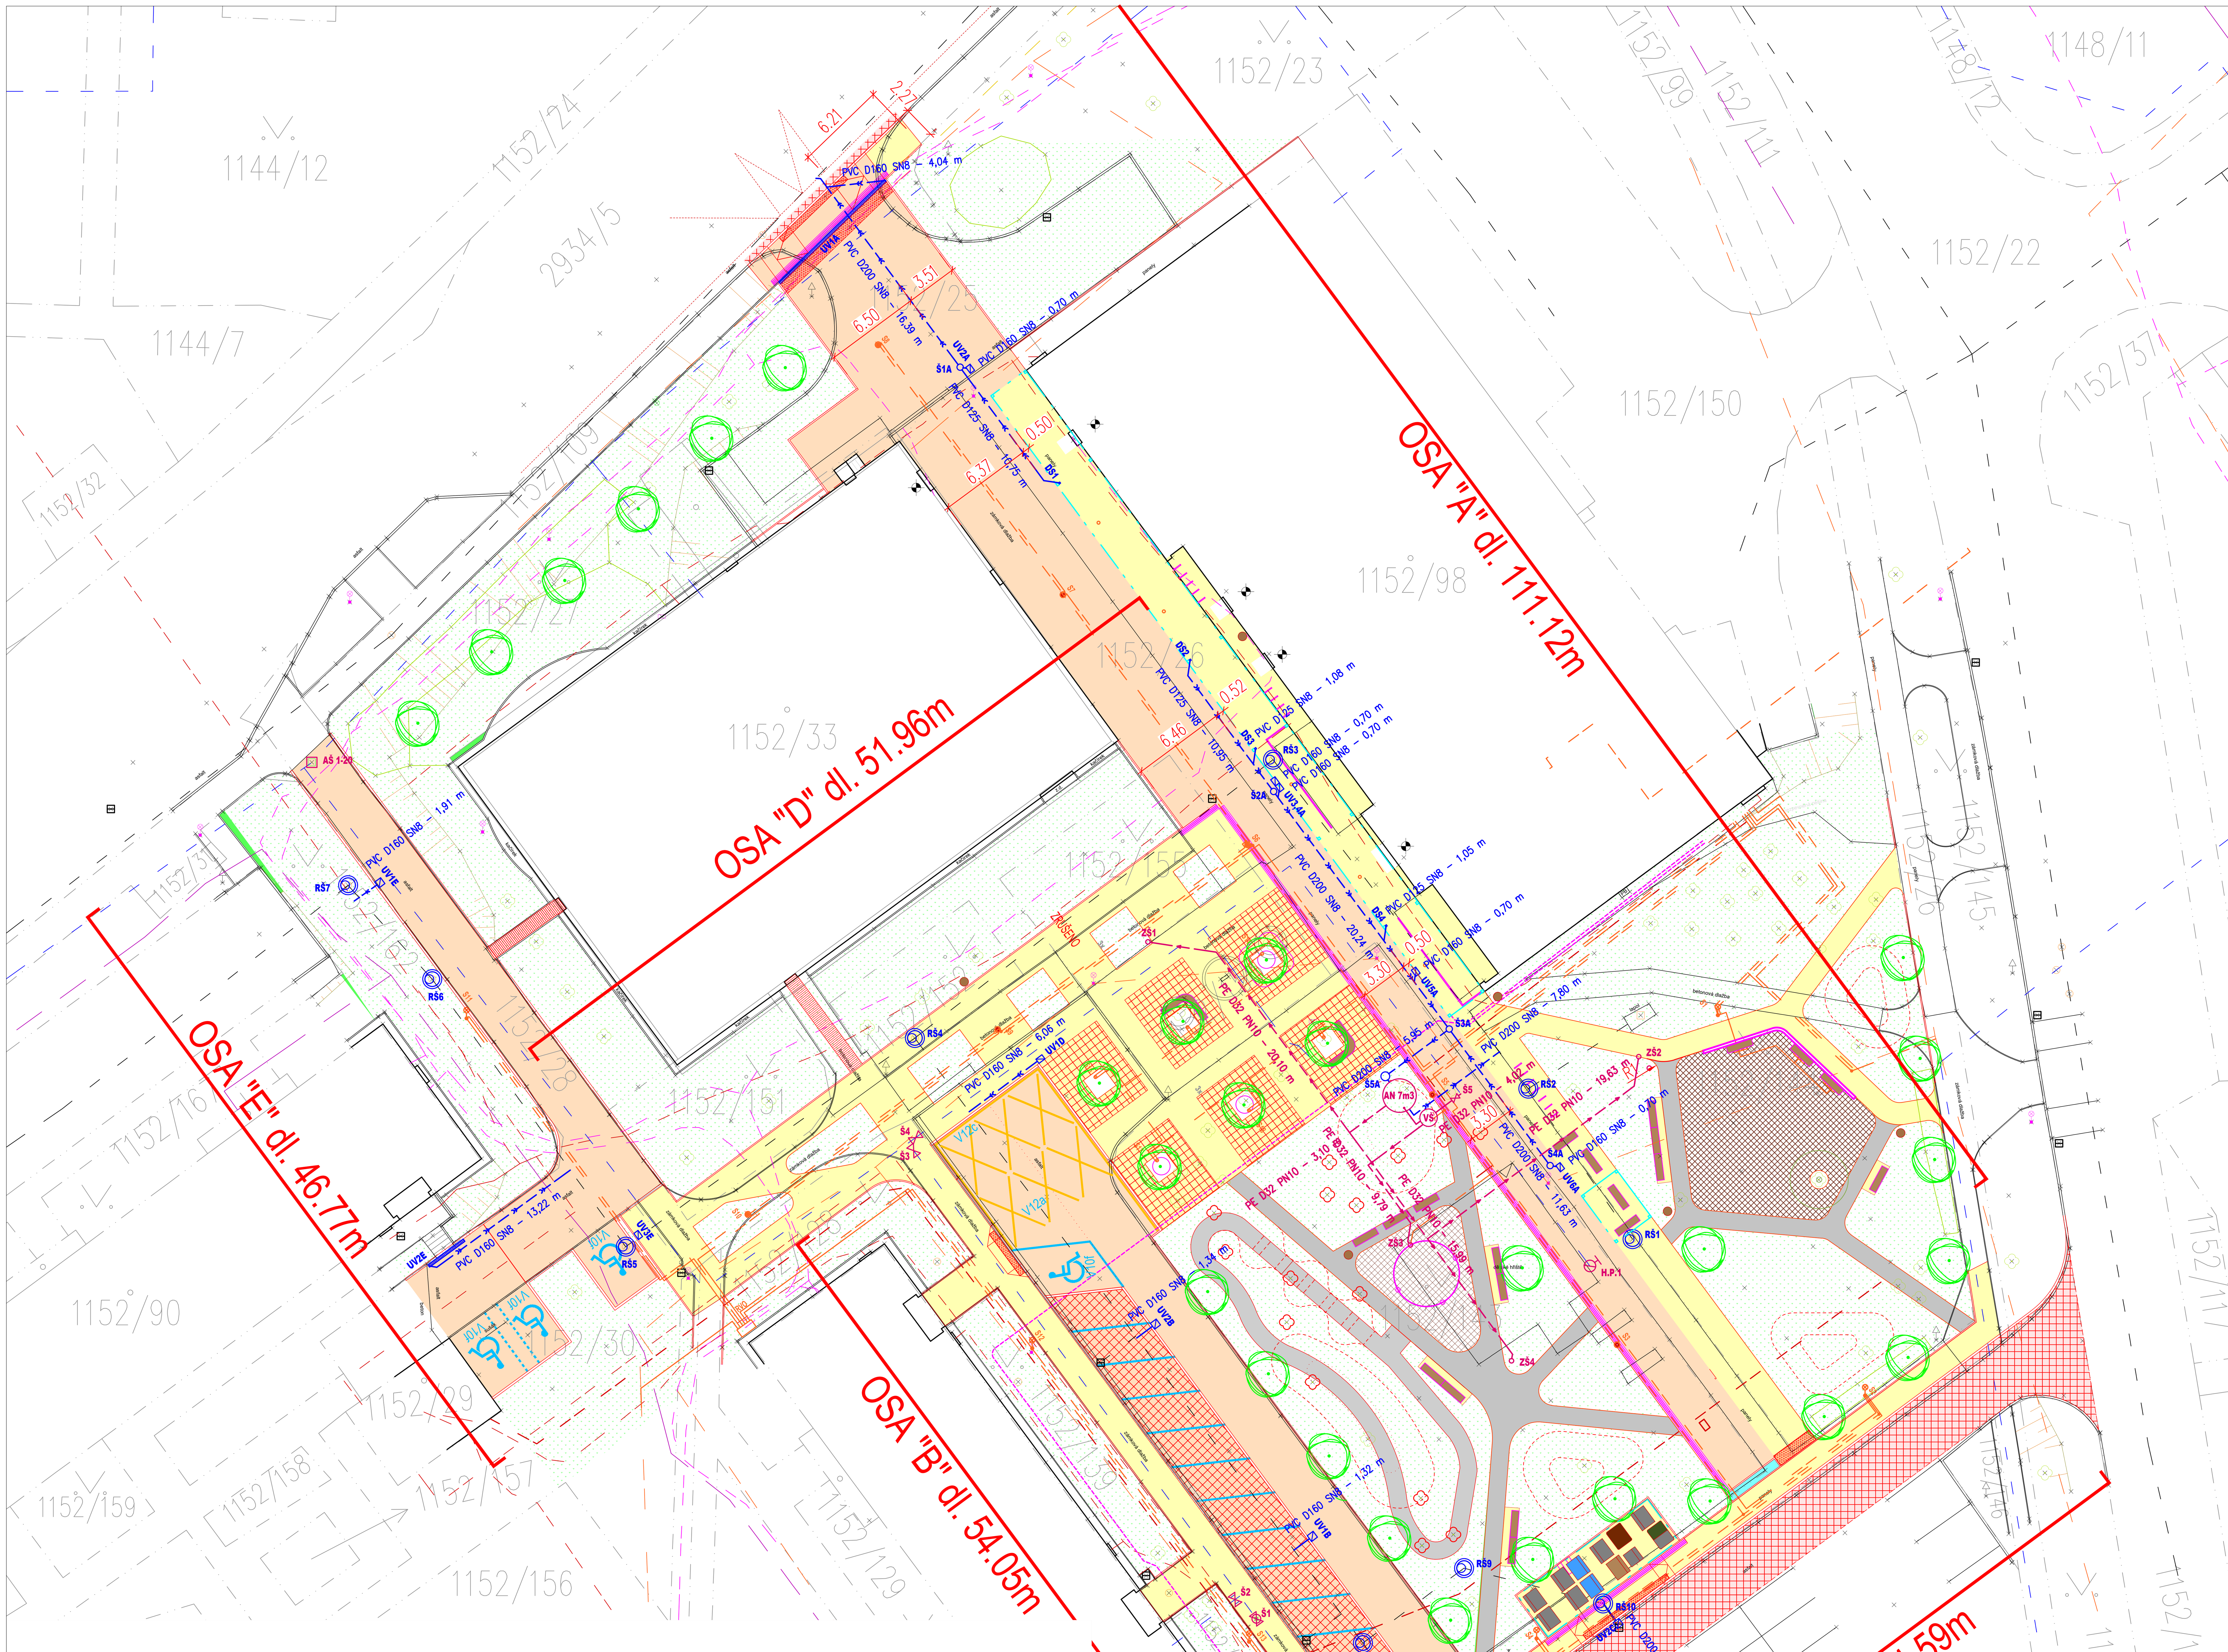

Legenda SO 301 – Vodovod

- AN – AKUMULAČNÍ NÁDRŽ, D = 2,3 m, V = 7,0 m3
- VŠ – VODOMĚRNÁ ŠACHTA, D = 1,2 m
- ZŠ1–ZŠ4 – ZAVLAŽOVACÍ ŠACHTA, D = 0,27 m
- Š – ŠEKČNÍ ŠOUPĚ
- AŠ 1–20 – ARMATURNÍ ŠACHTA
- P.H.1 – HYDRANT PODZEMNÍ
- VODOVODNÍ POTRUBÍ PE D32

Legenda SO 302 – Dešťová kanalizace

- Š1A–Š4A – KANALIZAČNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – OSA A
- Š1C – KANALIZAČNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – OSA C
- DS1–DS4 – DEŠŤOVÝ SVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE – OSA C
- UV1A – PŘÍČNÝ ŽLAB DEŠŤOVÉ KANALIZACE – OSA A
- UV2A–UV6A – ULIČNÍ VPUSTI (POLYMRBETON) DEŠŤOVÉ KANALIZACE – OSA A
- UV1B–UV2B – ULIČNÍ VPUSTI (BET. PREFABR.) DEŠŤOVÉ KANALIZACE – OSA B
- UV1C–UV4C – ULIČNÍ VPUSTI (BET. PREFABR.) DEŠŤOVÉ KANALIZACE – OSA C
- UV1D – ULIČNÍ VPUSTI (POLYMRBETON) DEŠŤOVÉ KANALIZACE – OSA D
- UV1E – ULIČNÍ VPUSTI (BET. PREFABR.) DEŠŤOVÉ KANALIZACE – OSA E
- UV2E – PŘÍČNÝ ŽLAB DEŠŤOVÉ KANALIZACE – OSA E
- UV3E – ULIČNÍ VPUSTI (POLYMRBETON) DEŠŤOVÉ KANALIZACE – OSA E
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC D125, D160, D200 SN8
- RŠ1–RŠ10 – REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA JEDNOTNÉ KANALIZACE

S

Trasy podzemních sítí jsou vyznačeny INFORMATIVNĚ.
Před zahájením zemních prací budou vytyčeny jejich správci

Ověřená situace žadatele. Tato příloha je nedílnou částí vyjádření č.j. 240446 ze dne 25.10.2024.

Ing. Šárka Kerclová

Digitálně podepsal Ing. Šárka Kerclová
Datum: 2024.10.25 09:05:42 +02'00'

Projektová dokumentace zpracována v rozsahu vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. 405/2017 Sb. pro společné povolení

LUCIE BRANDOVÁ, DiS.
ZÁBRODÍ 161
549 41 ZÁBRODÍ

Projektová činnost ve výstavbě
tel.: + 420 777 306 986 e-mail: brandovalucie@seznam.cz
IČO: 73845281

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	AUTORIZACE	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO A PODPIS
LUCIE BRANDOVÁ, DiS.	LUCIE BRANDOVÁ, DiS.	LUKÁŠ BRANDA, DiS.	

INVESTOR: MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, HAVLÍČKOVA 136, 516 01

AKCE: **Lidické náměstí v Rychnově nad Kněžnou**
D.2.2 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

VÝKRES: **SITUACE STAVBY**

ZAK. ČÍSLO	STUPEŇ	DATUM	FORMÁT	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
461/23	PDSP	12/2023	6 x A4	1 : 250	D.2.2.2