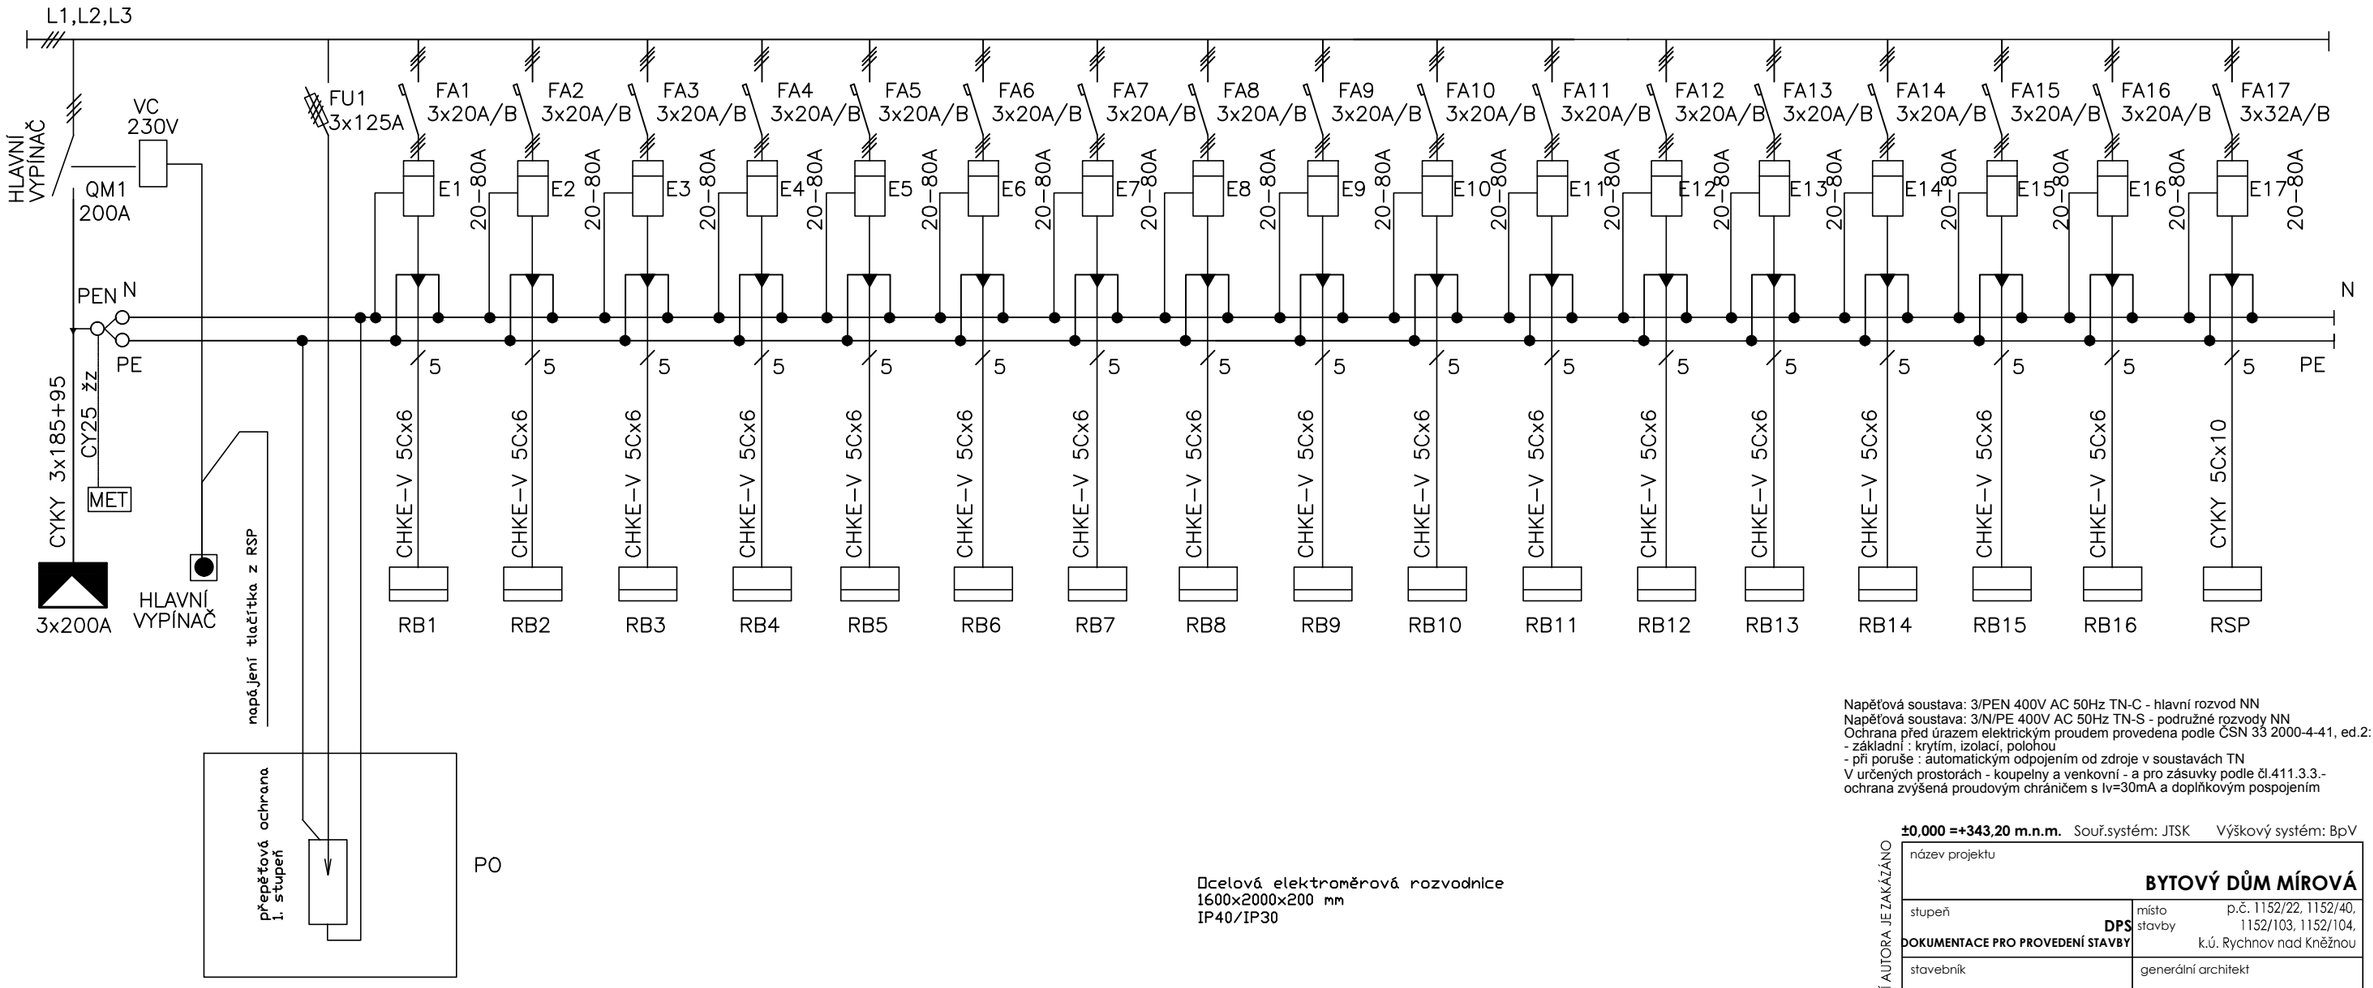

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - hlavní rozvod NN
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.- ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA a doplňkovým pospojením

Ocelová elektroměrová rozvodnice
1600x2000x200 mm
IP40/IP30

±0,000 =+343,20 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu

BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ

stupeň **DPS**
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

místo stavby p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104, k.ú. Rychnov nad Kněžnou

stavebník
Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou

generální architekt
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

autorizace

projektant části
Jiří Škop
Duhová 269
547 01 Náchod

Jiří Škop
Duhová 269, 547 01 Náchod
ČKAIT 0602466
v oboru elektrotechnická zařízení

část
D.1.4.3 Elektroinstalace

výkres
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE

datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2019		**D.1.4.3.08**	
datum revize	číslo revize		
-	-		

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO